

1

2

3

4


REVISION

ZON	REV.	BESKRIVNING	DATUM	GODK.
-----	------	-------------	-------	-------

A


230VAC

Shunt tappvarmvatten Matningsspänning 24 VAC 50 Hz
0-10 VDC



B

Shunt värmesystem
0-10 VDC



C

Shunt öppnar
Spänning 230/24 VAC
Shunt stänger
Circulationspump


Larm

D

E

Shuntstyrning 0-10 VDC

F

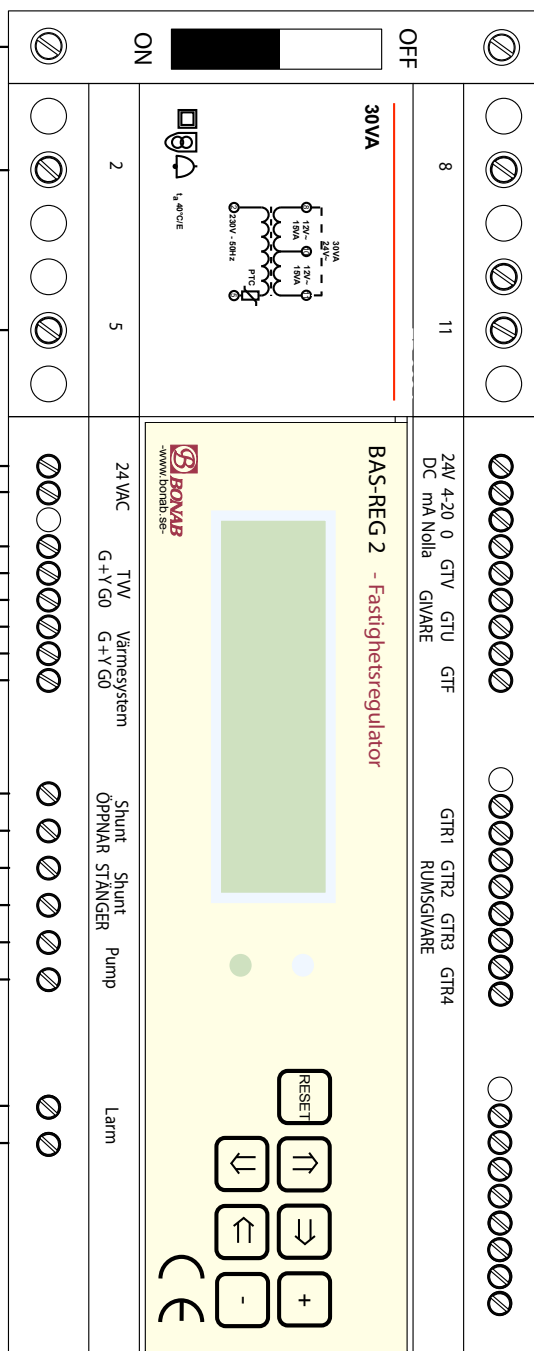

24 Volt DC till tryckgivare
Trycksignal 4-20 mA radiatorkretsen
0 (om den behövs)



BENÄMNING

Inkopplingsanvisning BAS-REG 2
Shuntstyrning 0-10 VDC

RITNINGSNUMMER

BAS-REG 2 Shunt VDC

A4

RITAD AV: JÅ

DATUM: 2009-01-20

BAS-REG 2.0